




GE Interlogix

# KAL450E Flush Mounting Base Installation Guide

GB

E

1

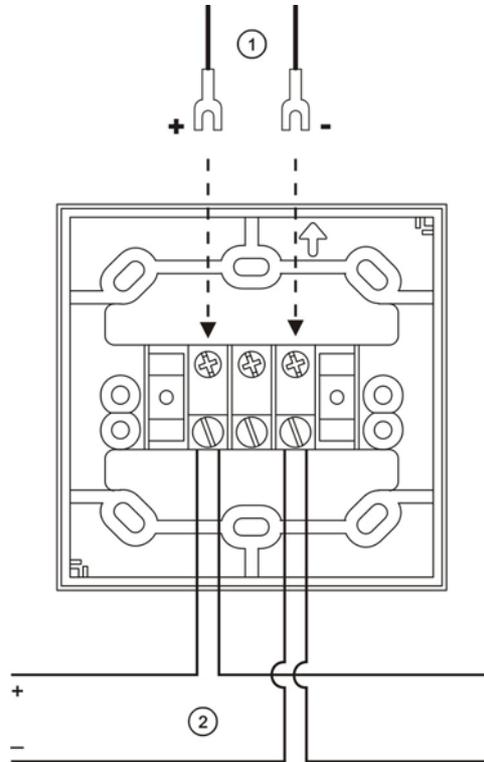

## Installation Guide

GB

1 Electrical connection: ① Manual call point connectors; ② Loop data lines.

### DESCRIPTION

Mounting base for flush mounting of KAL450 manual call point.

### INSTALLATION



*For general guidelines on fire system planning, design, installation, commissioning, use and maintenance refer to the EN54-14 (2001) standard and local regulations.*

Manual call points should be fixed to the wall at a height of between 1.2 and 1.5 metres from the floor, along emergency routes with a maximum distance of 30 metres between each. The call point must be clearly visible, identifiable and accessible.

See figure 1 for electrical connection diagram.

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

Dimensions.....	87 x 87 x 32 mm
Minimum installation depth.....	25 mm

## Guía de Instalación

E

1 Conexión eléctrica: ① Conectores de pulsador de alarma; ② Línea de información.

### DESCRIPCIÓN

Zócalo base de conexión para empotrar para el pulsador de alarma KAL450.

### INSTALACIÓN



*Para información sobre el diseño, instalación, uso y mantenimiento del sistema, aconsejamos seguir la norma EN 54-14 (2001) y normas locales.*

Por lo general, todo pulsador de alarma se instalará en la pared, en rutas de salida de emergencia, sin que hay que recorrer más de 30 m para llegar a uno de ellos, y a una altura entre 1,2 y 1,5 m del suelo. Deberá quedar claramente visible, identificable y accesible.

Ver figura 1 para esquema de conexionado eléctrico.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensiones.....	87 x 87 x 32 mm
Profundidad mínima de cajetín.....	25 mm

