



GE Interlogix


KILSEN

KAL450S Surface Mounting Base Installation Guide


GB

E

1



2

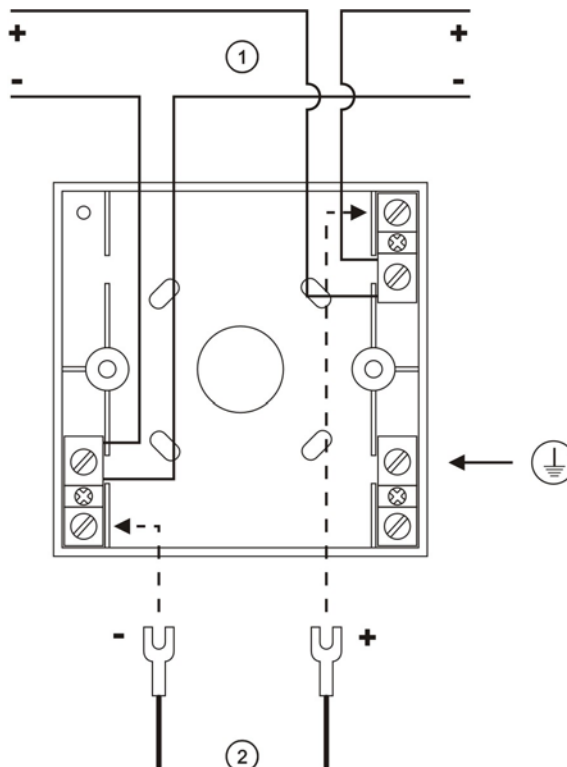

Installation Guide

GB

1 Drill hole for tube entry; 2 Electrical connection: 1 Loop data lines; 2 Manual call point connectors.

DESCRIPTION

Mounting base for surface mounting of KAL450 manual call point.

INSTALLATION



For general guidelines on fire system planning, design, installation, commissioning, use and maintenance refer to the EN54-14 (2001) standard and local regulations.

Manual call points should be fixed to the wall at a height of between 1.2 and 1.5 metres from the floor, along emergency routes with a maximum distance of 30 metres between each. The call point must be clearly visible, identifiable and accessible.

For tube entry drill holes in base casing using template provided. See figure 1.

See figure 2 for electrical connection diagram.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Dimensions.....87 x 87 x 32 mm
Tube installationMax. Ø 20 mm

Guía de Instalación

E

1 Taladrado para tubo visto; 2 Conexión eléctrica: 1 Línea de información; 2 Conectores de pulsador de alarma.

DESCRIPCIÓN

Zócalo base de conexión para superficie para el pulsador de alarma KAL450.

INSTALACIÓN



Para información sobre el diseño, instalación, uso y mantenimiento del sistema, aconsejamos seguir la norma EN 54-14 (2001) y normas locales.

Por lo general, todo pulsador de alarma se instalará en la pared, en rutas de salida de emergencia, sin que hay que recorrer más de 30 m para llegar a uno de ellos, y a una altura entre 1,2 y 1,5 m del suelo. Deberá quedar claramente visible, identificable y accesible.

Para instalaciones con cables en tubo visto, se pueden practicar taladros en la cara superior de este zócalo. Para ello se puede emplear la plantilla que incluye la caja. ver figura 1.

Ver figura 2 para esquema de conexionado eléctrico.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensiones.....87 x 87 x 32 mm
Tubo de instalación previsto.....Max. Ø 20 mm