



KILSEN

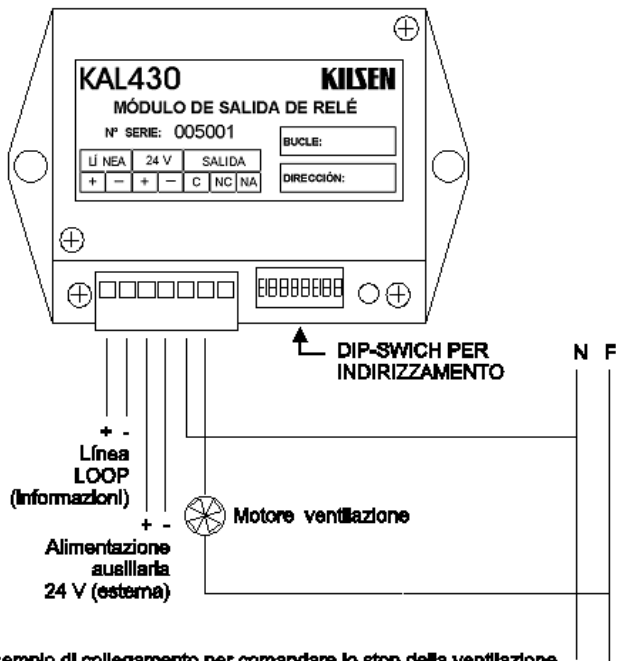

Esempio di collegamento per comandare lo stop della ventilazione
Il motore della ventilazione dovrà essere collegato attraverso un contattore

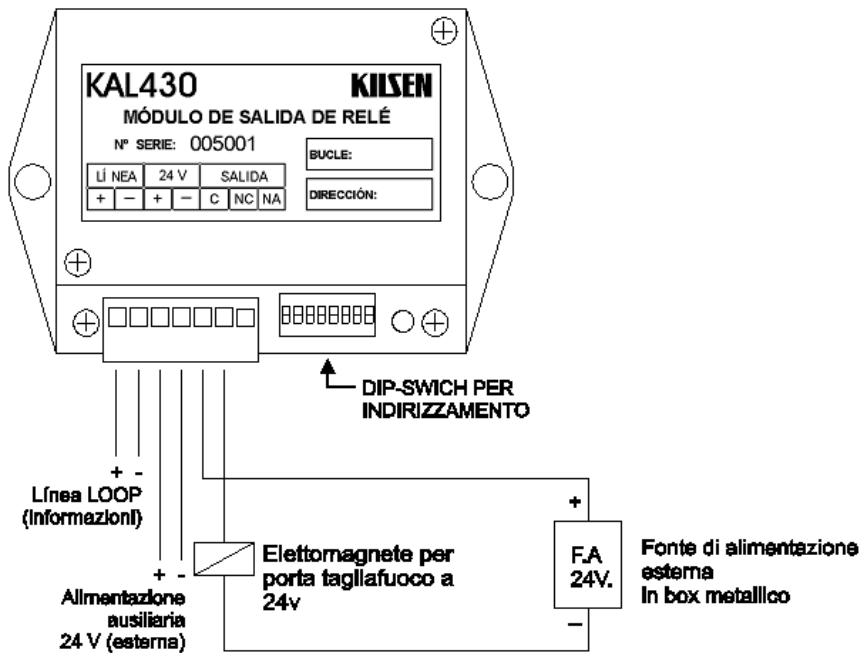

Esempio di collegamento di un elettromagnete al contatto rele' NC.
La potenza della Fonte di Alimentazione esterna dipenderà dal número di elettromagneti.